



110-kV-Hochspannungsleitung
Crossen - Herlasgrün
3. BA, Mast 60 bis 127n

BL. 1100
von Mast Nr.95n bis Mast Nr.97n

1 : 2000

Lageplan - Holzungen

Gemarkung:	Neumark		
Gemeinde:	Neumark		
Bundesland:	Freistaat Sachsen		
Landkreis:	Vogtlandkreis		
Vermessungsamt:	Landratsamt Vogtlandkreis		
Grundbuchamt:	Auerbach/Vogtland		

Schutzstreifen

Holzeinschlag innerhalb
der neuen Schutz-
streifenfläche

Auskunft nur über Anlagen der enviaM-Gruppe. An Kreuzungs- und Nahrungsstellen ist entsprechend Rücksicht zu nehmen.
Die Kabelschutzanweisung der MITNETZ STROM ist einzuhalten. Keine graphische Maßentnahme möglich.
Liegenschaftskarte mit Genehmigung des zuständigen Landesamtes für Vermessung und Geoinformation. Az: 201802473

Ausgabe:	14.05.2020	23.03.2022
Erstellt:	Oktober 2018	März 2022
Inhalt:	Planung	

imp GmbH
Grenzstraße 26
06112 Halle / Saale




Ein Unternehmen der
envia M-Gruppe

Legende

Kreisgrenze	
Gemeindegrenze	
Gemarkungsgrenze	
Leitungsachse	
Tragmast (geplant) mit Leitungsachse	
Abspannmastmast (geplant) mit Leitungsachse	
abzubauender Mast	
abzubauende Leitung	
bestehender Leitungsschutz- streifen	
geplanter Leitungsschutz- streifen	
Laufende Nr. der von der Planung betroffenen Flurstücke in der Gemarkung	
Teilverkabelung	

enviaM Leitungsbestand:

	Kabel	Freileitung
Mittelspannung		
Niederspannung		
enviaTel		

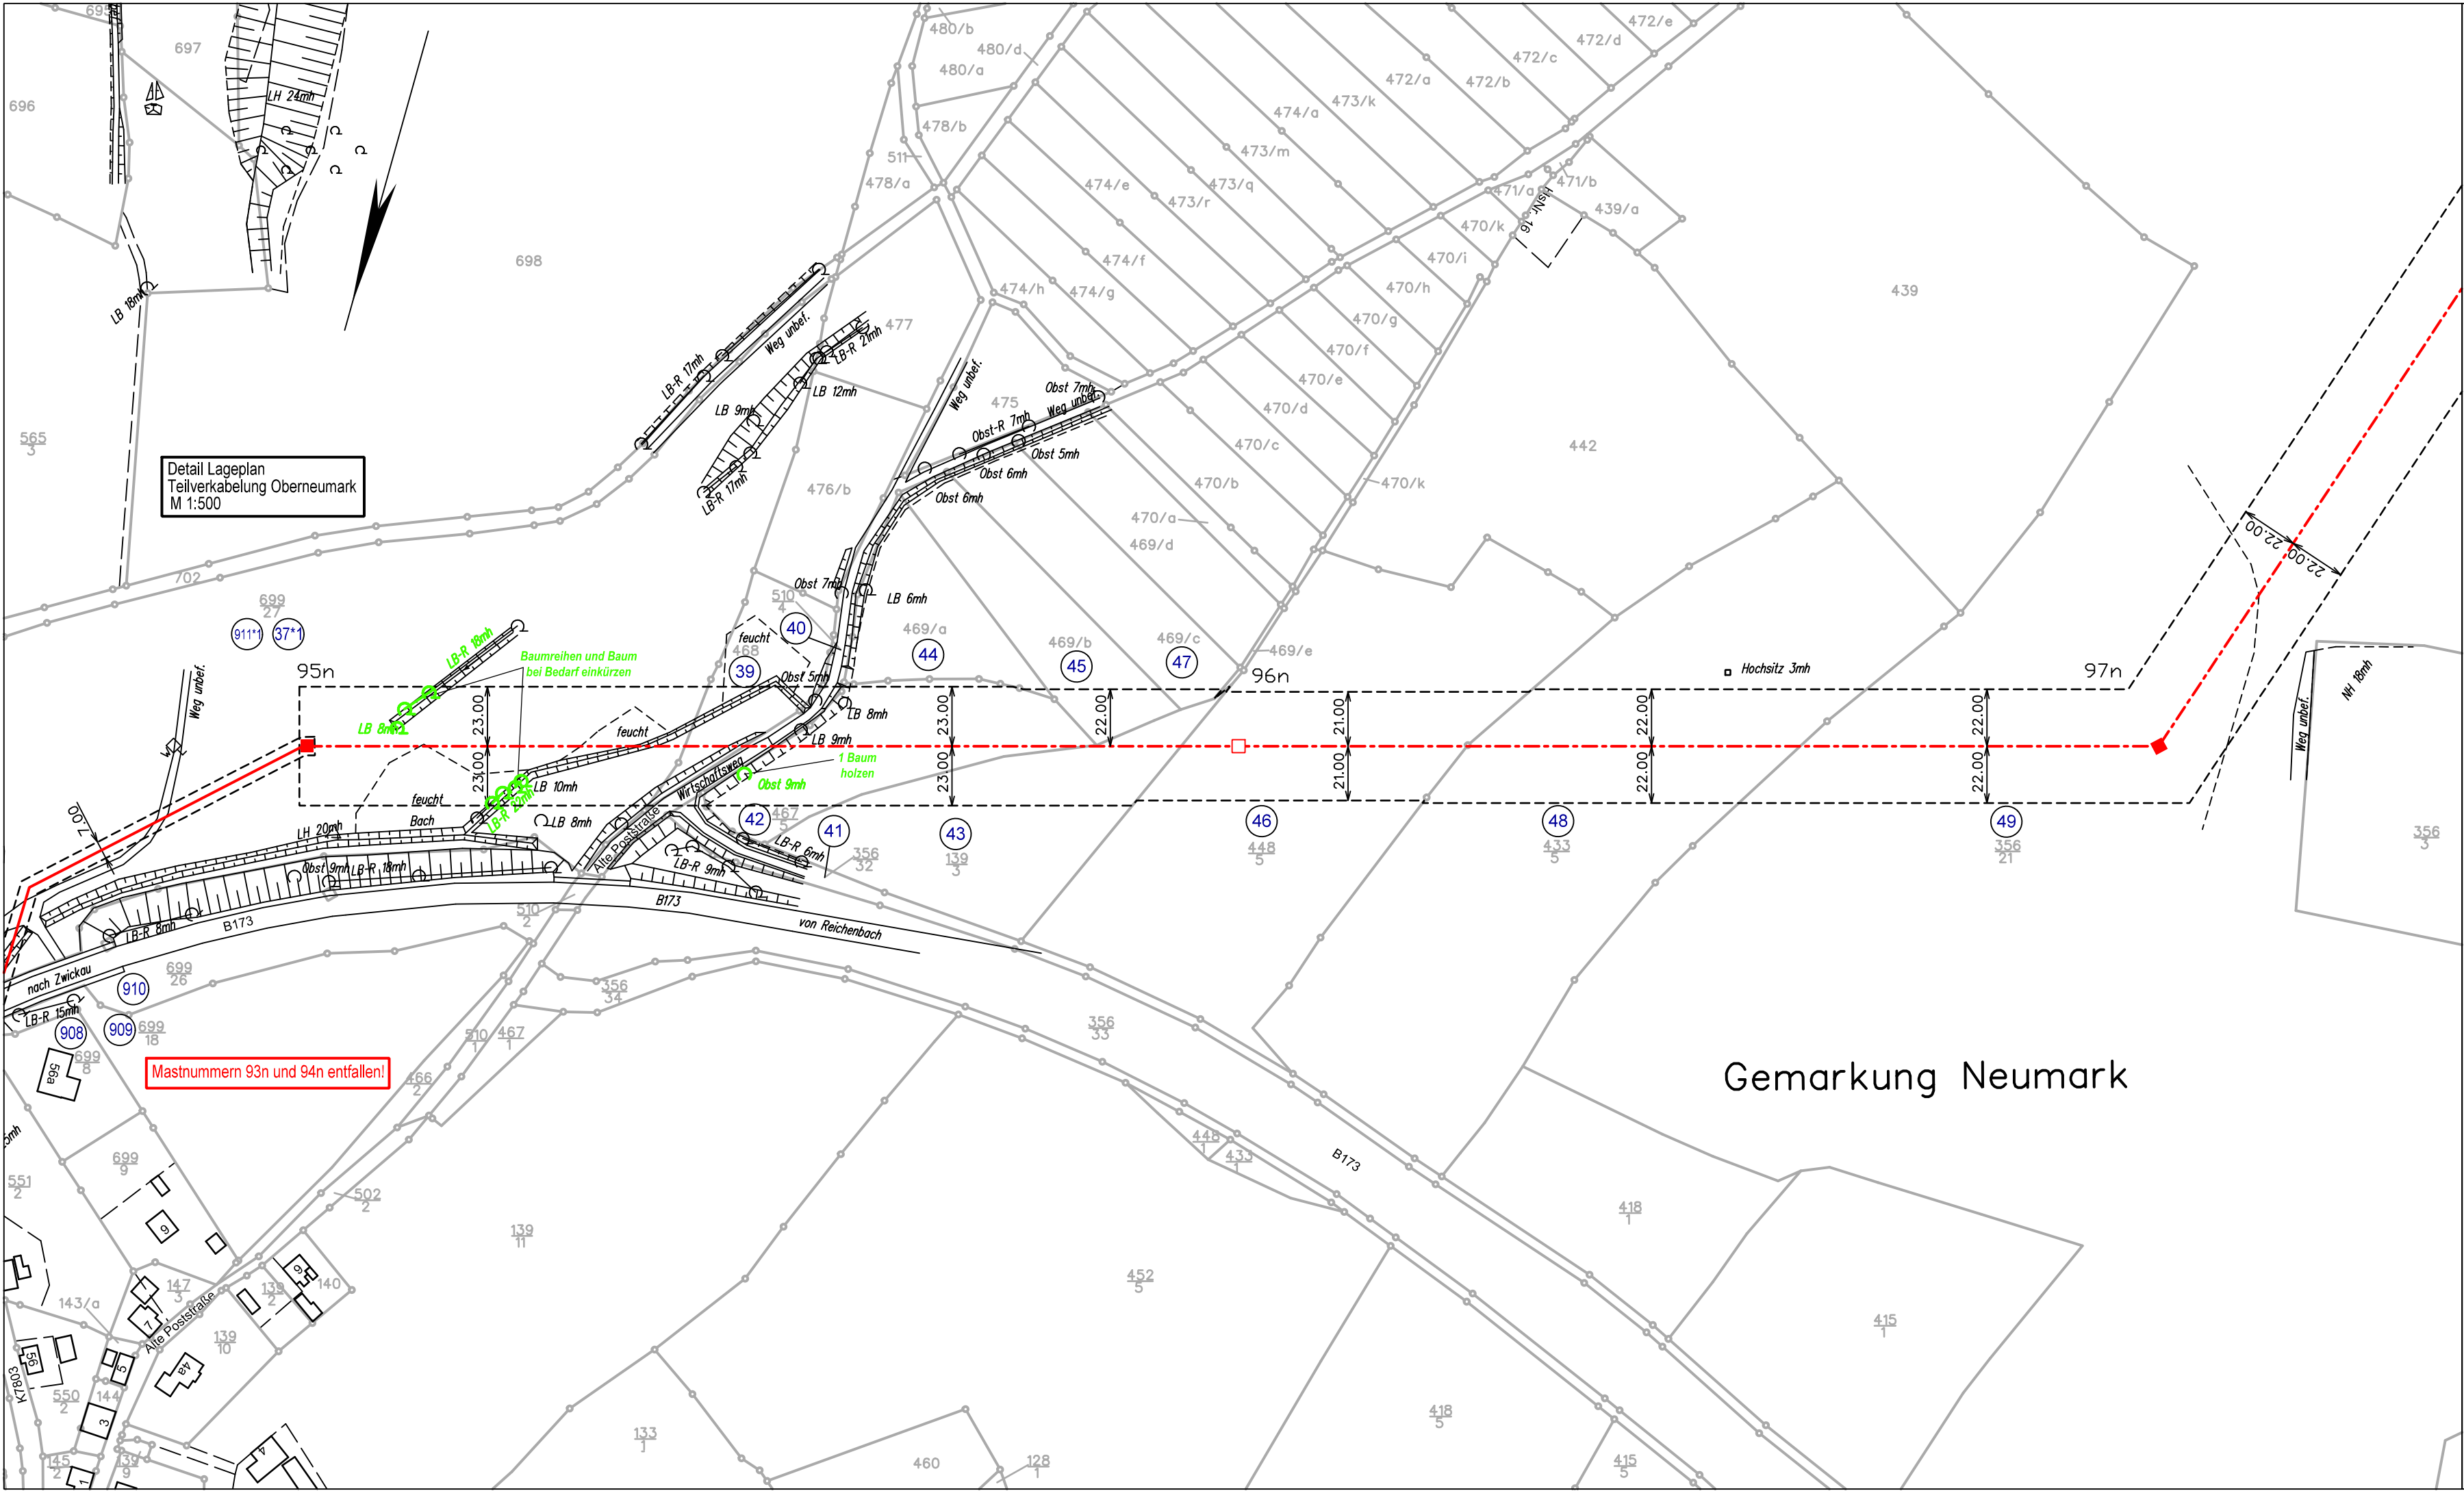

Detail Lageplan
Teilverkabelung Oberneumark
M 1:500

Mastnummern 93n und 94n entfallen!

Gemarkung Neumark