Typ 0008

Gewässerkreuzung II. Ordnung

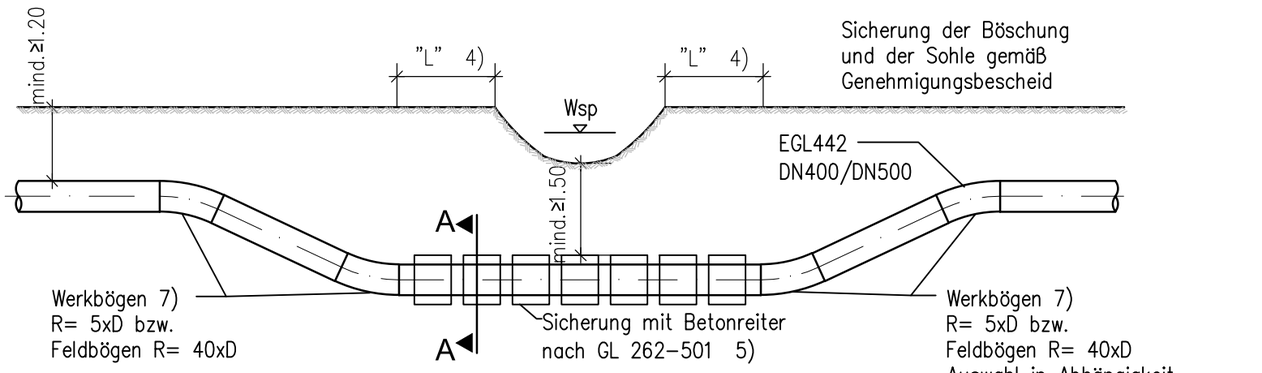

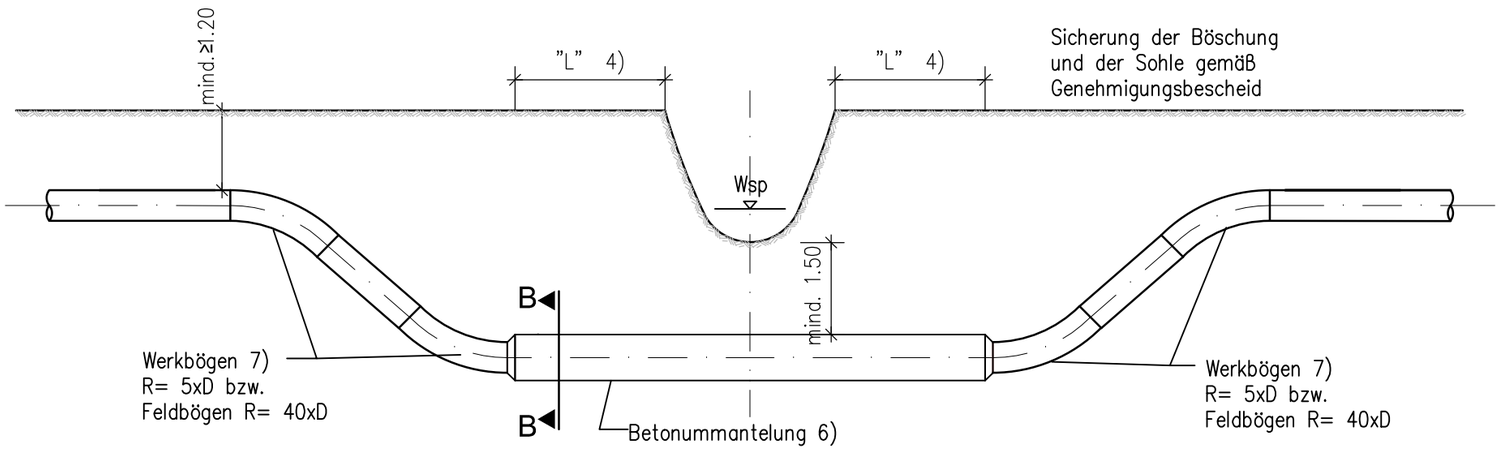

Schnitt A-A

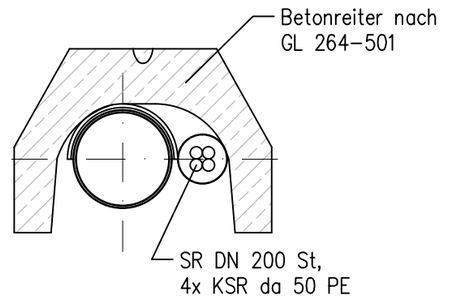

Hinweis:

1) Die Wiederherstellung der Böschungen und der Sohle hat derart zu erfolgen, dass der ungehinderte Abfluss des Wassers und die Stabilität der Böschung gewährleistet sind.

2) Der gesamte vom Arbeitsstreifen betroffene Uferbereich ist entsprechend wiederherzustellen bzw. zu sichern.

3) Eventuelle Sicherungsmaßnahmen sind sowohl Ober- als auch Unterstrom des betroffenen Bereichs in die Uferböschung einzubeziehen.

4) "L" Länge des Kreuzungsbereiches gemäß Forderung der UWB.

5) Anzahl der Betonreiter nach Berechnung der Auftriebssicherheit.

6) Dicke sowie Länge der Betonummandelung gemäß Nachweis der Auftriebssicherheit.

7) Werkbögen DN400, R= 2.00m; DN500, R= 2.50m

8) Mäandrierung des Gewässers ist für Länge des Dükers einzuplanen

Schnitt B-B

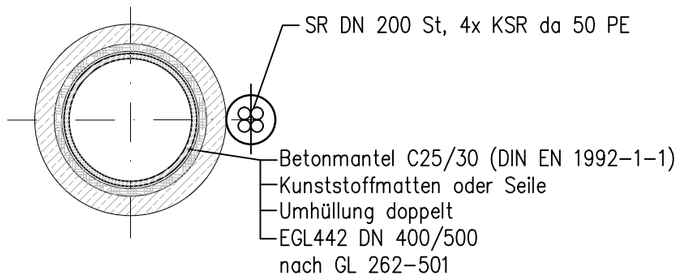

Stempel Planfeststellungsbehörde:

Bauherr:
Ferngas Netzgesellschaft mbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwaig b. Nürnberg

Generalplaner:
IPROconsult Veenker
ARGE Generalplanung EGL442
c/o IPROconsult GmbH
Trothaer Straße 65
06118 Halle

Planersteller:
IPROconsult GmbH
Schnorrstraße 70
01069 Dresden

Projekt:
Erneuerung EGL442
Generalplanung

Planinhalt:
Typenplan 0008
Kreuzung Gewässer II. Ordnung

Maßstab:	ohne
Blattformat:	297 x 420
Datei:	EGL442-GPL-PLG-PL-TYP 0008_03
Projektleiter:	Herr Koch
Fachplaner:	Frau Hein
Erstellt am:	28.11.2017
Zeichner:	Frau Schott
Geändert am:	23.04.2018
Zeichner:	Frau Schott
Geprüft am:	23.04.2018
Prüfer:	Frau Hein

Rohrleitungsbau	EGL442	- GPL	- PLG	- PL	- TYP	- 0008	- 03
Gewerk	Projekt-Nr.	Firma	Anlagenteil	Disziplin	Dok-Art	Plan-Nr.	Index

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.