


Nr.	Leitung	h in m
1	Leitung	0,50
2	Hochspannungskabel<110kV	0,50
3	Hochspannungskabel>110kV	1,0
4	Masterder	>2,0
5	Kabel	0,20


Leitungsabstände nach DVGW G463, GW22.

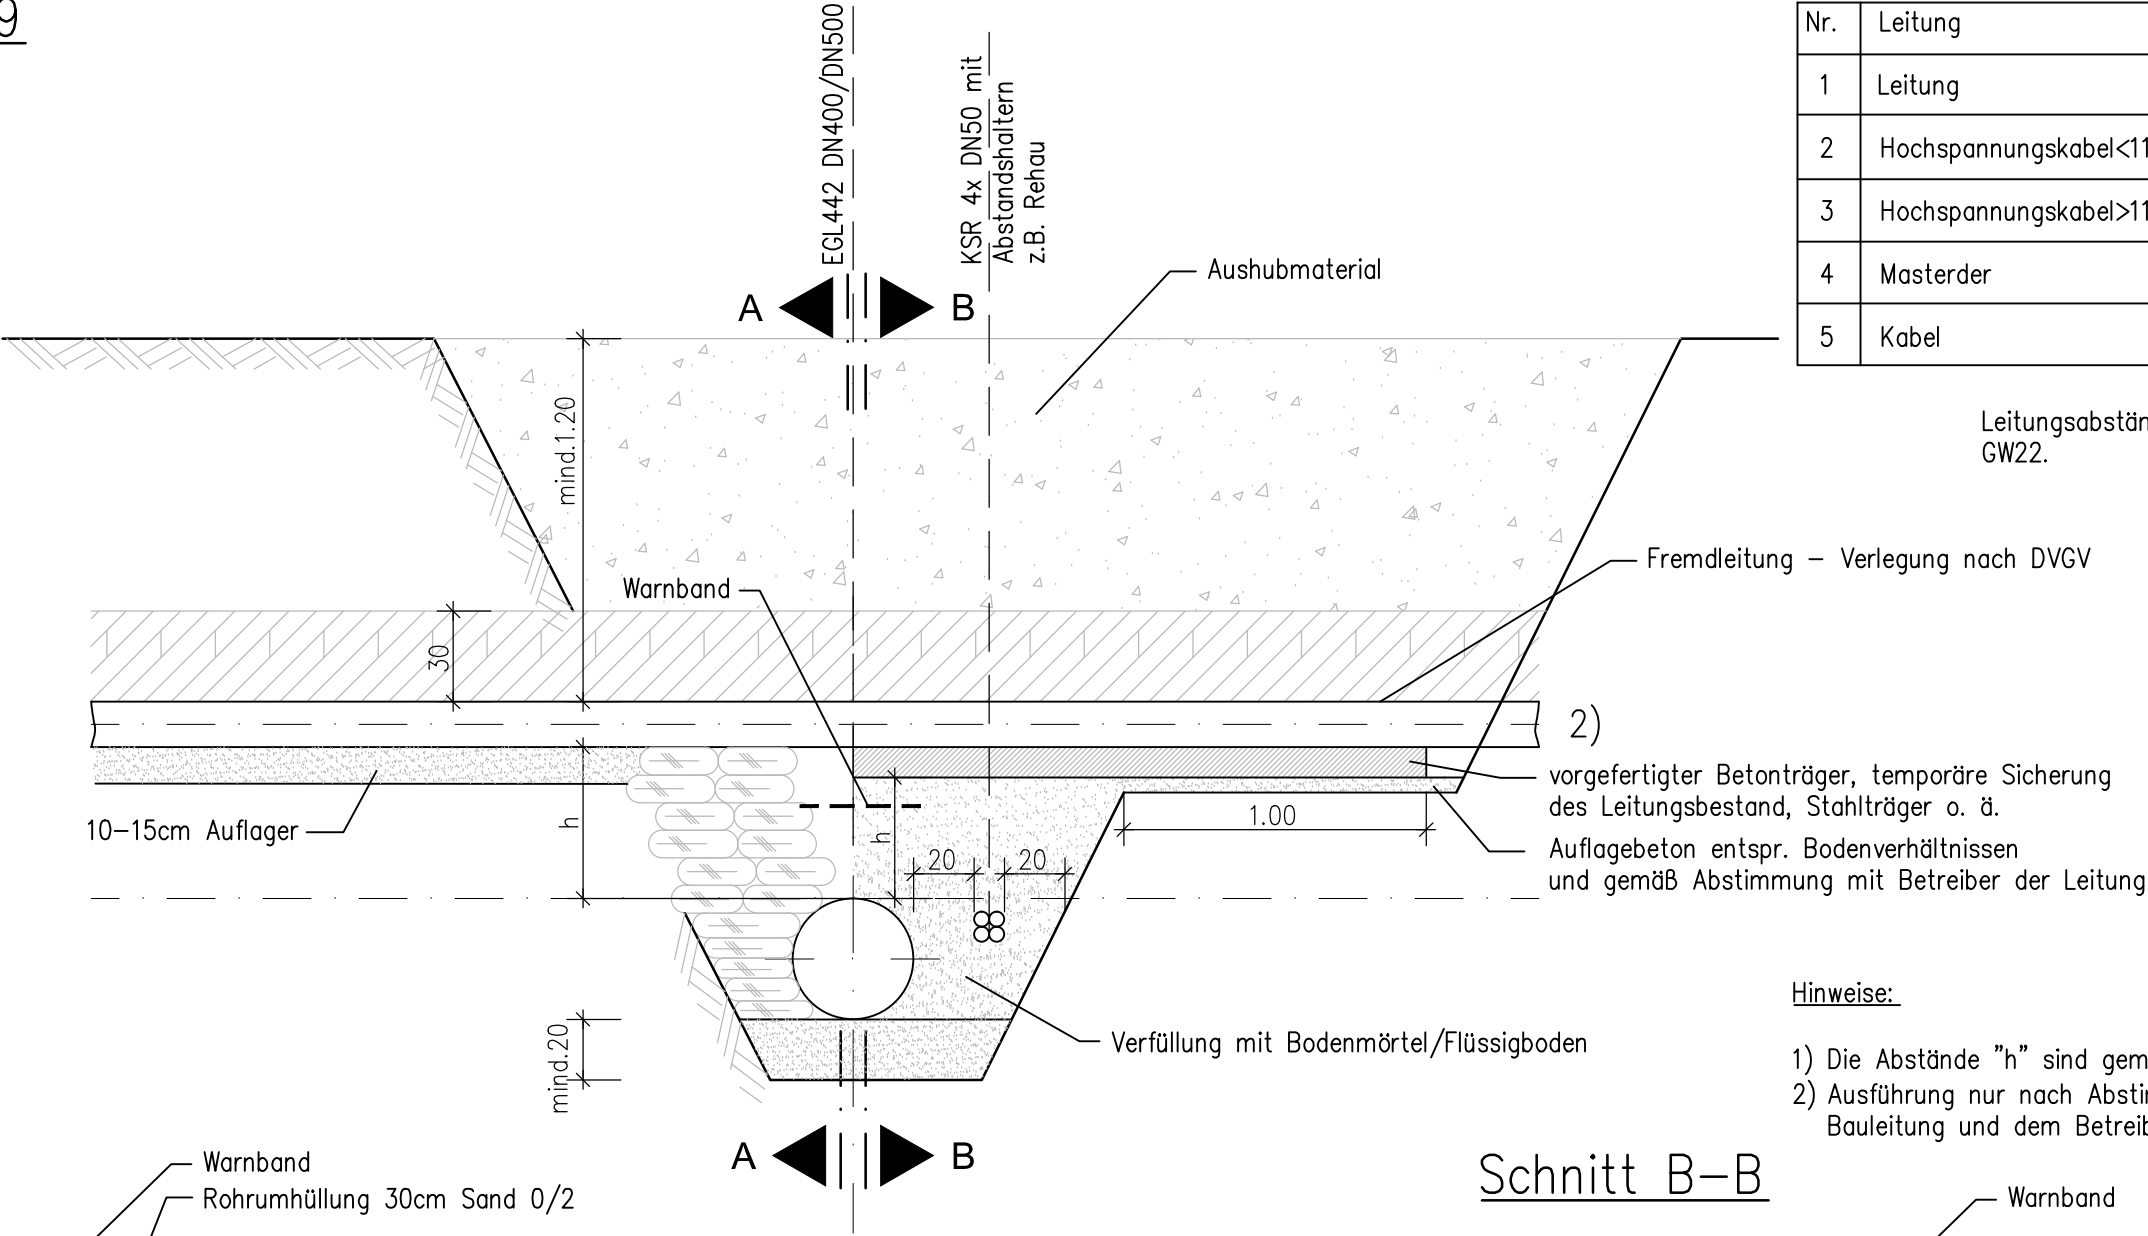


Hinweise:

- 1) Die Abstände "h" sind gem. DVGW G463 zu wählen
- 2) Ausführung nur nach Abstimmung mit der Bauleitung und dem Betreiber der Leitung

Schnitt A-A

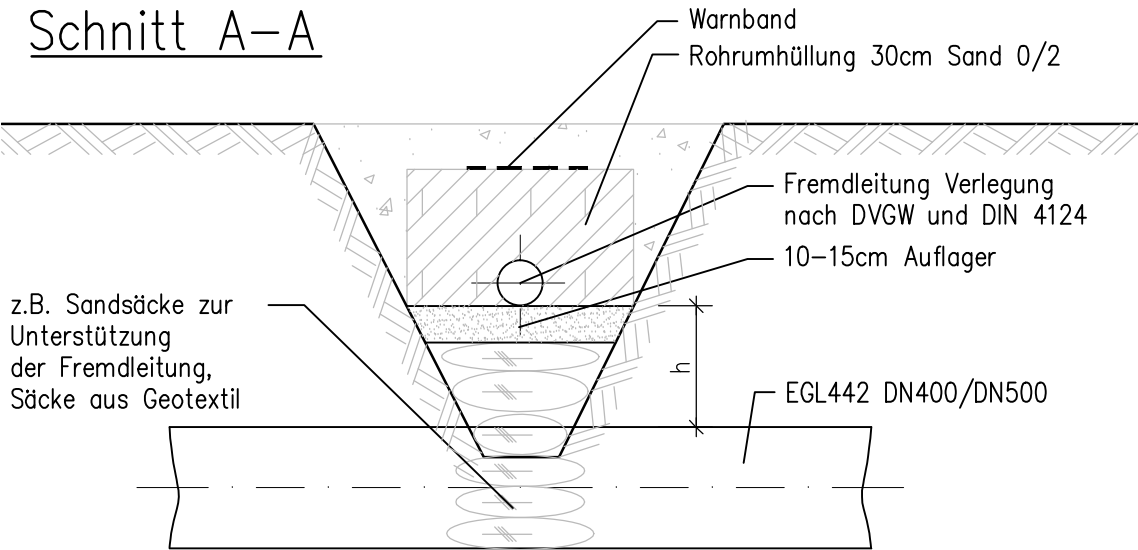

Schnitt B-B

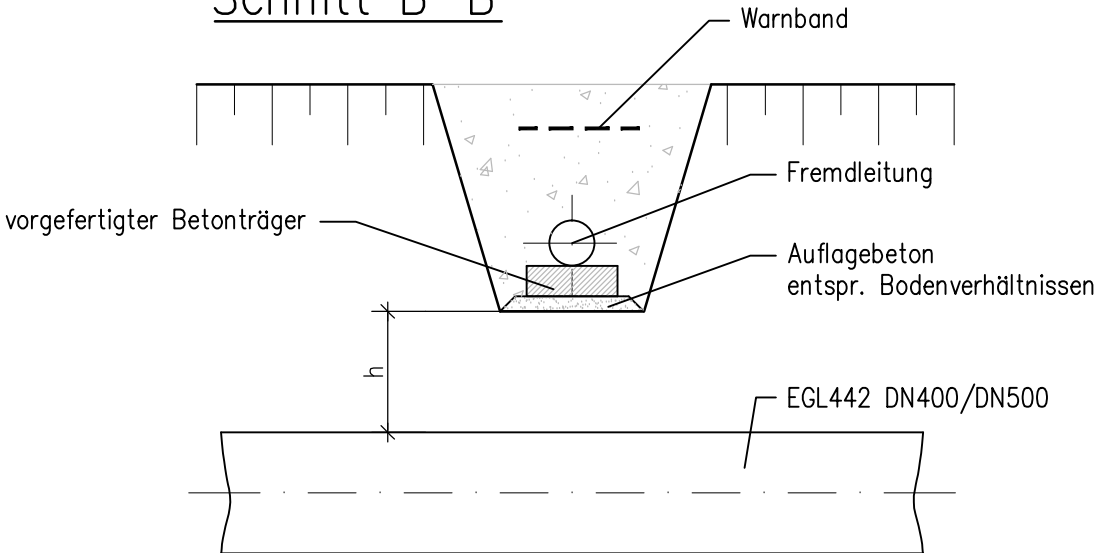

Stempel Planfeststellungsbehörde:

Bauherr:



Ferngas Netzgesellschaft mbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwaig b. Nürnberg

Generalplaner:



ARGE Generalplanung EGL442
c/o IPROconsult GmbH
Trothaer Straße 65
06118 Halle

Planersteller:



IPROconsult GmbH
Schnorrstraße 70
01069 Dresden

Projekt:

Erneuerung EGL442
Generalplanung

Planinhalt:

Typenplan 0009
Kreuzung Fremdleitungen

Maßstab: ohne

Blattformat: 297 x 420

Datei:

EGL442-GPL-PLG-PL-TYP 0009_03

Projektleiter: Herr Koch

Fachplaner: Frau Hein

Erstellt am: 28.11.2017

Zeichner: Frau Schott

Geändert am: 23.04.2018

Zeichner: Frau Schott

Geprüft am: 23.04.2018

Prüfer: Frau Hein

Rohrleitungsbau EGL442 - GPL - PLG - PL - TYP - 0009 - 03

Gewerk Projekt-Nr. Firma Anlagenteil Disziplin Dok-Art Plan-Nr. Index

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.