


Regelquerschnitt C-C (Parkstände und Fahrgasse)

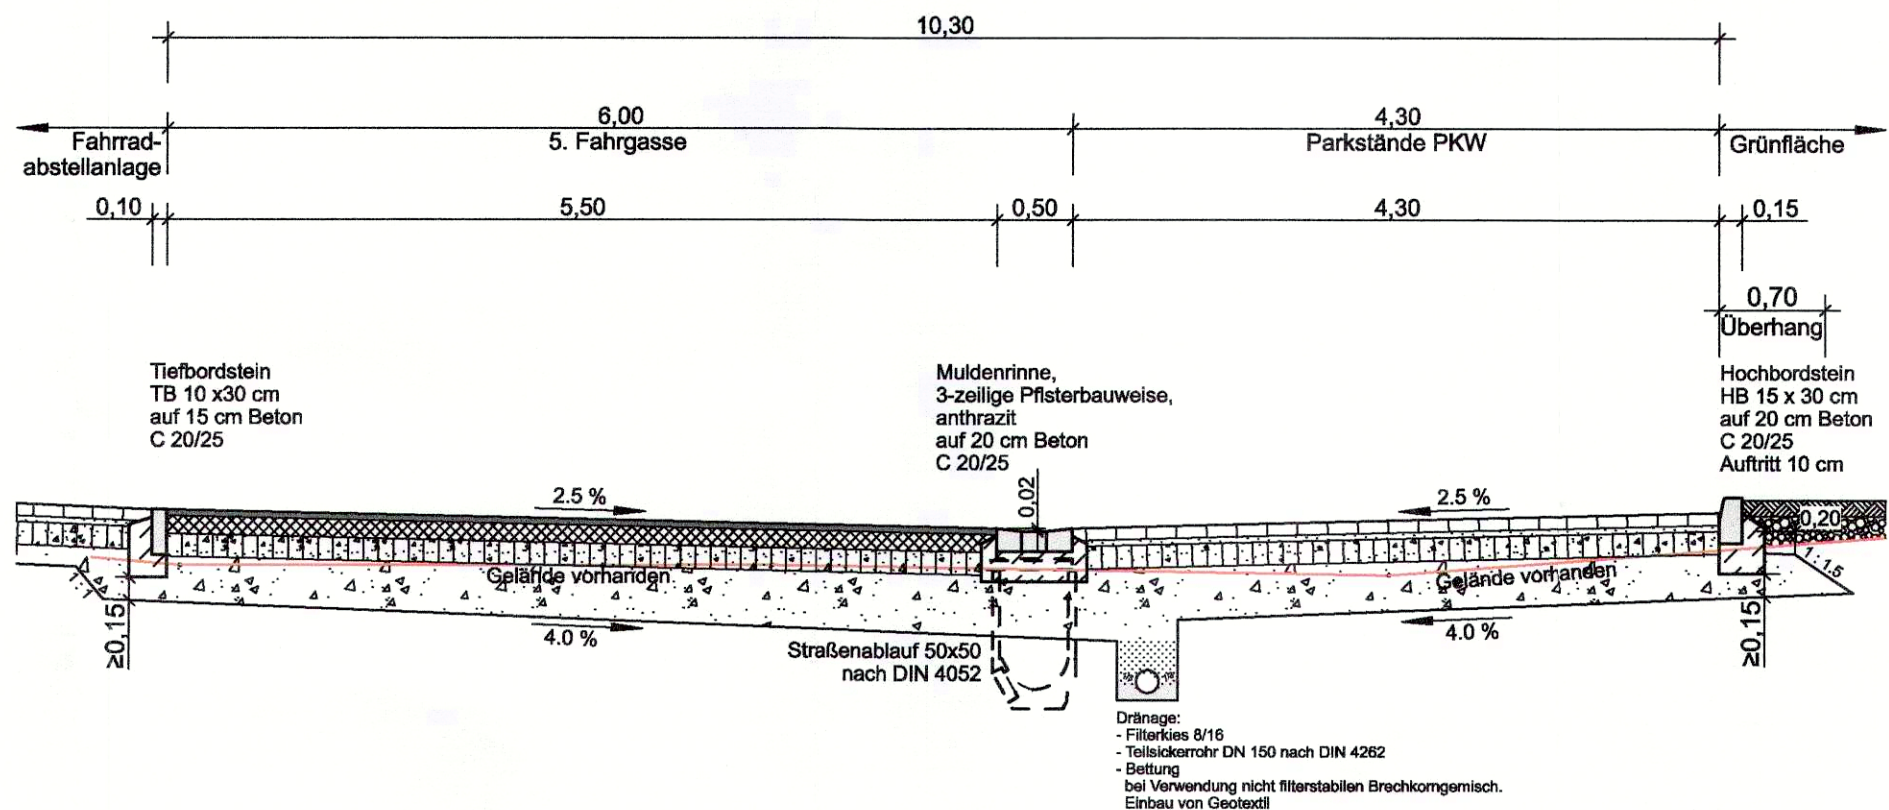

Fahrbahn 5. Fahrgasse in Asphaltbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8

- 4 cm Asphaltdeckschicht
- 12 cm Asphalttragschicht
- 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 150$ MPa
- ≥ 29 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
- ≥ 60 cm Gesamtaufbau

Parkstände PKW in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3

- 8 cm Betonsteinpflaster 16x16 cm
- 4 cm Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
- 15 cm Schottertragschicht 0/45, $E_{v2} \geq 120$ MPa
- ≥ 23 cm Frostschuttschicht 0/45, $E_{v2} \geq 100$ MPa
Planum, $E_{v2} \geq 45$ MPa
- ≥ 50 cm Gesamtaufbau

Bei Nichterreichen $E_{v2} \geq 45$ MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfähigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als Untergrundverbesserung.

C_14_12_0_4_1_230523_PR_P_RQC_PS_FB

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen




 VCL Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig Telefon 0341/96424-0 Fax 0341/96424-25	Bearbeitet: Geffe
	Geprüft:  Patrick Offermanns 2023.05.25 10:11:16 +02'00'
	Projekt-Nr.: 20/286

Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt Prager Straße 118 - 136 04317 Leipzig	Bearbeitet:
	Gezeichnet:
	Geprüft:

FESTSTELLUNGSENTWURF

 Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt	Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 12
	Regelquerschnitt 12 (C-C) P&R-Platz Parkstände und Fahrgasse
	Maßstab: 1 : 50

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Umbau Am Ritterschlößchen

aufgestellt:	 Planfestgestellt: Landesdirektion Sachsen Leipzig, den 1. April 2025 Unterschrift 
Leipzig, den 28.06.2023  Dipl.-Ing. M.Jana Amtsleiter	
3 2 - 0 5 2 2 / 3 0 6 / 1 7	