


Frostempfindlichkeitsklasse F 1  
Frosteinwirkungszone III

### Ausbildung der Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe	$h \geq 2,00 \text{ m}$	$h < 2,00 \text{ m}$
Regelböschung	$1 : 1,5$	$b = 3,00 \text{ m}$
Tangentenlänge der Ausrundung	$T = 3,00 \text{ m}$	$T = 1,5 \times h$


Bei  $h < 0,6 \text{ m}$  wird die Böschungsneigung  $1 : 5$  beibehalten und die Mulde dadurch schlank an das Bankett verzogen ( $b < 3,0 \text{ m}$ )

### Regelquerschnitt RQ 11 reduziert

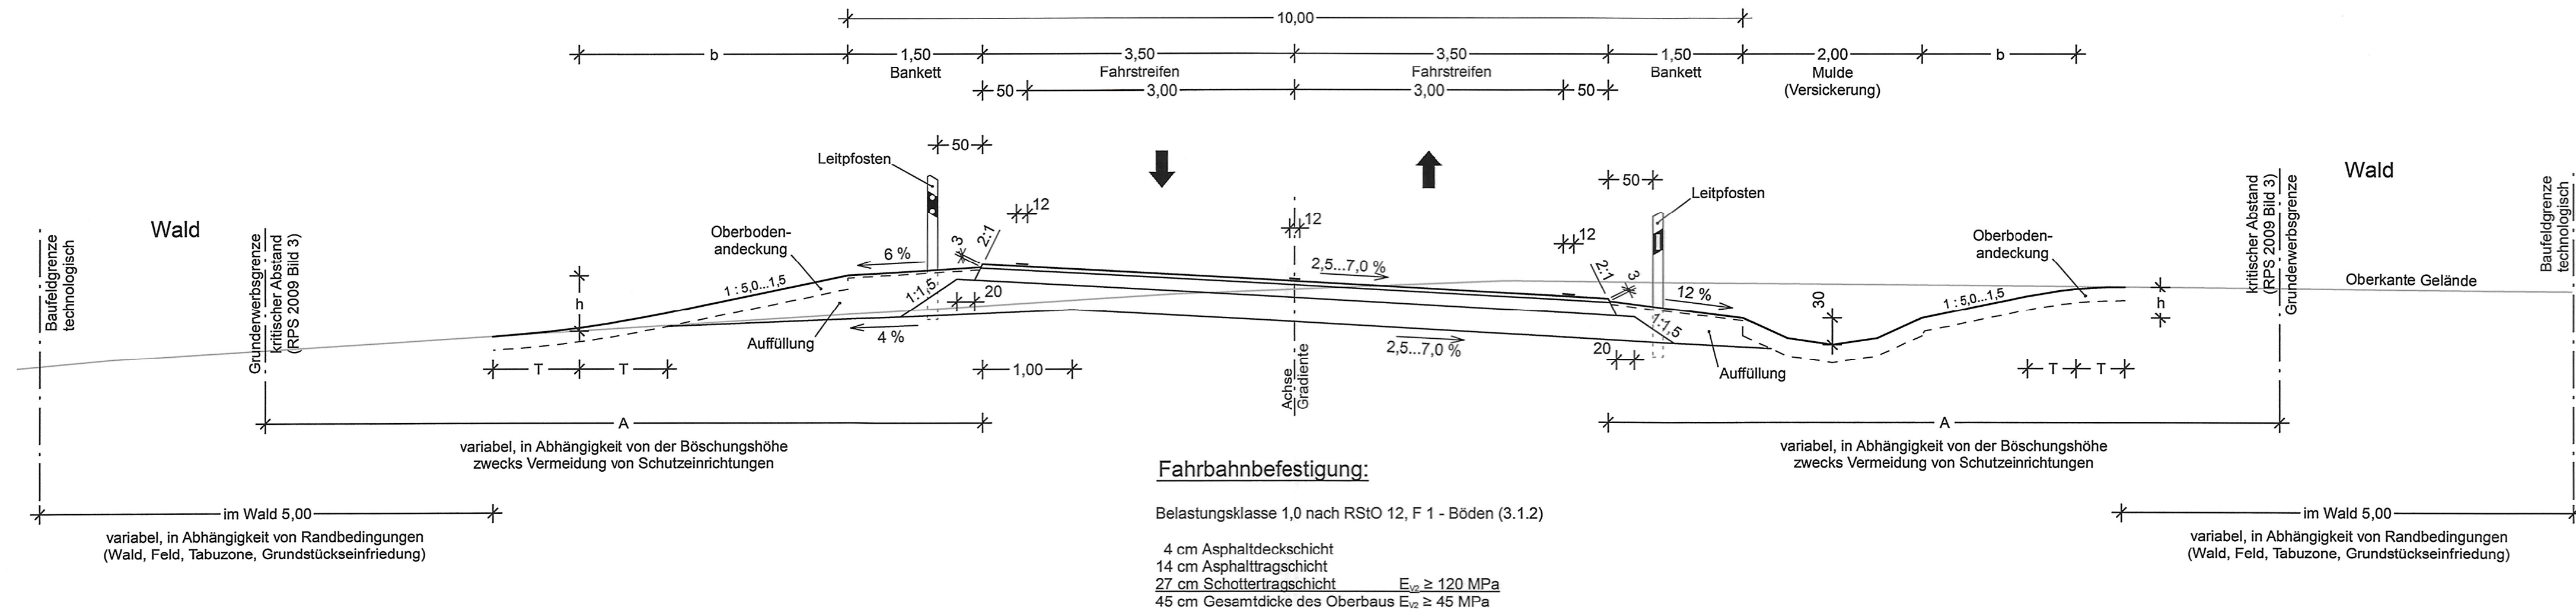

INGENIEURGEMEINSCHAFT  
Neu-/Ausbau K 9281, 2. Bauabschnitt  
Am Schießhaus 1-3, 01067 Dresden  
Tel.: 0351 / 49485-0

Bearbeitet: 11/2016 Pörschke (VIC)  
Gezeichnet: 11/2016 Hippe  
Geprüft: 11/2016 Weichert (VIC)  
Projekt-Nr.: P02.000026



Landratsamt Bautzen

Straßen- und Tiefbauamt  
Bahnhofstraße 4  
02625 Bautzen  
Tel.: 03591 / 5251 66000  
Fax: 03591 / 5250 66000  
E-Mail: sta@lra-bautzen.de

Bearbeitet:  
Geprüft:  
Projekt-Nr.:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

bautzen  
DER LANDKREIS

Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 1  
Straßenquerschnitt  
K 9281 - außerorts

K 9281 / Spreewitz - Neustadt / NK 4452 102 Stat. 0,000 - NK 4552 005 Stat. 7,729

PROJIS-Nr.: Maßstab: 1:50

Neu- und Ausbau des 2. Bauabschnittes der K 9281  
einschließlich Brückenbauwerk über die Spreeaue

aufgestellt:  
Landratsamt Bautzen  
Straßen- und Tiefbauamt

Bautzen, den 19. 12. 16 Michael Reißig  
Amtsleiter