




Prinzip-Detail Halterung
Kaimauer-Beleuchtung:

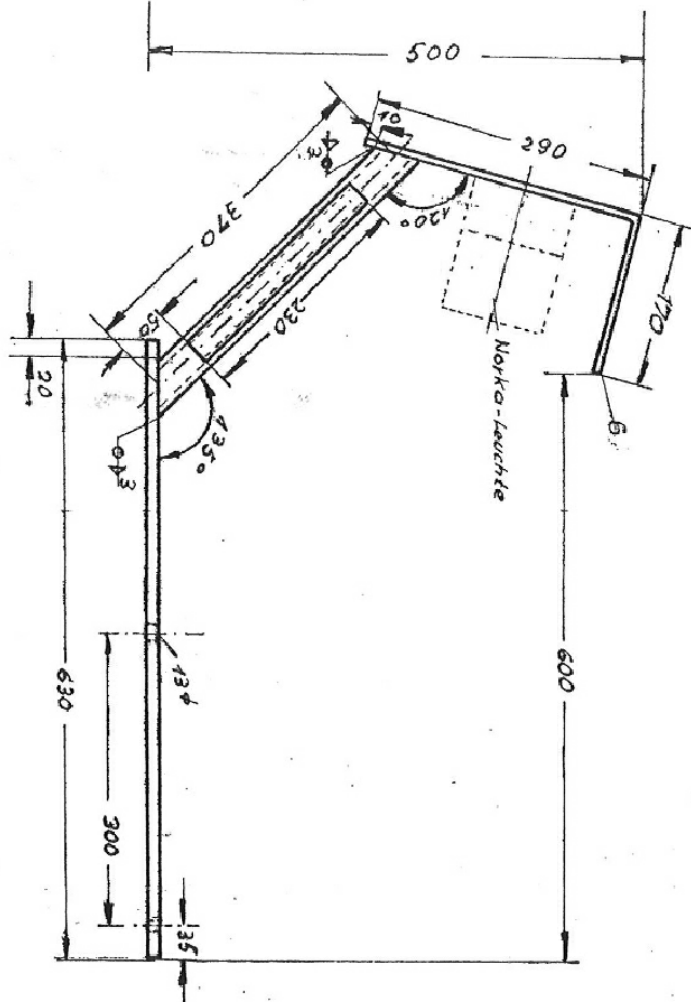

Detail Beleuchtungsmastfundament

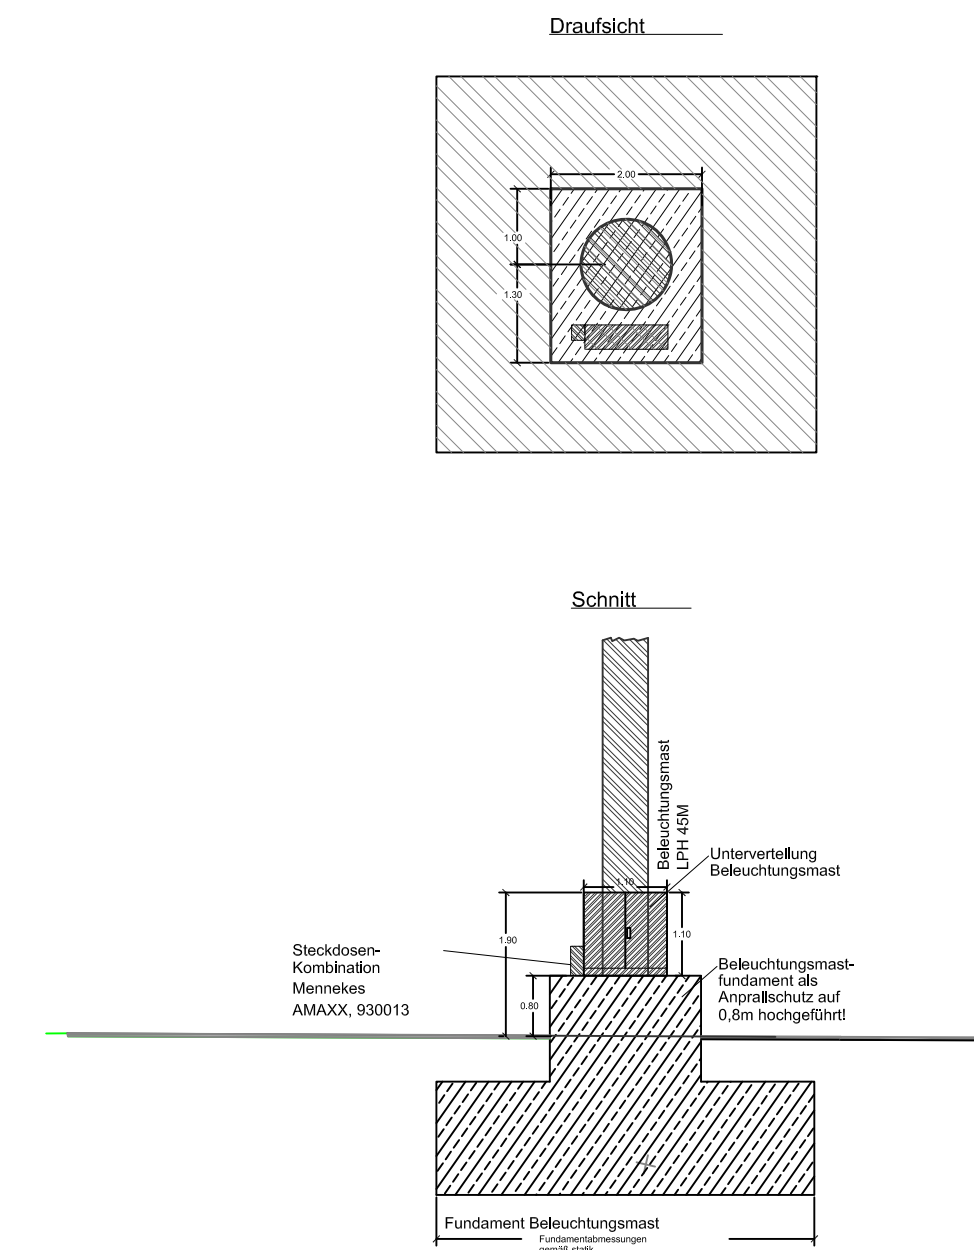

Für evtl. Hochwasser ist eine Installationshöhe
von mindestens UK +97,13 m ü. NHN zu beachten !

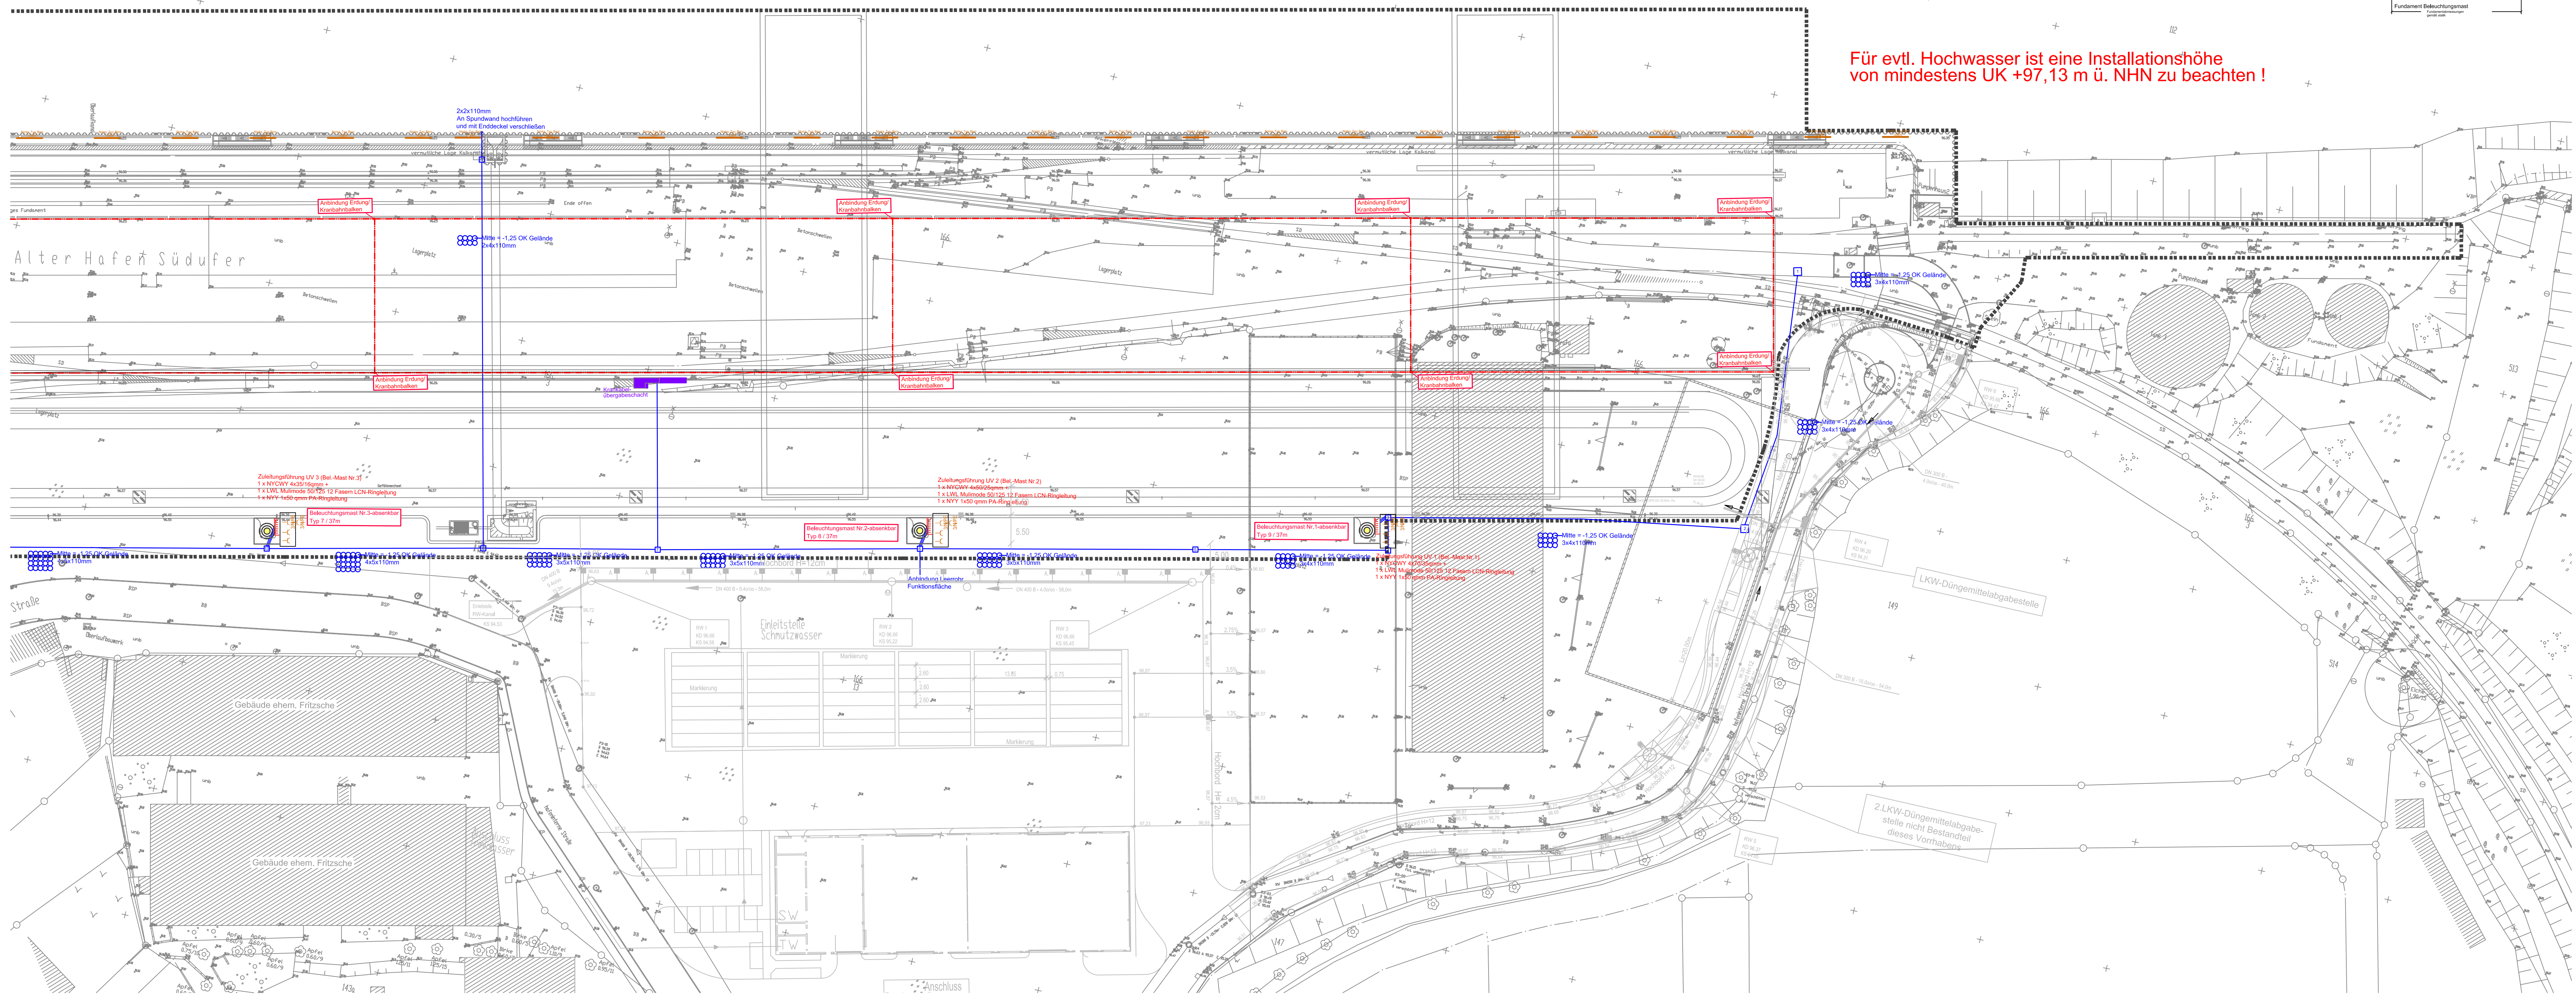

ALLGEMEINE HINWEISE

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Architektenplan (letzter Stand) gültig.
Alle Maße sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen, etwaige Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.
Alle Außenwand- und Bodendurchdringungen im KG sind dicht gegen drückendes Wasser auszuführen.


Hinweis Erdarbeiten

Der Umfang der Erdarbeiten zur Erstellung der Kabelgräben und Betonbauwerke, die in dem Bereich Elektro enthalten sind, ist nur in Verbindung mit dem beigefügten Bodengutachten zu Erstellen !
Die Mindestüberdeckung der Elektroerohre muss 1,10m betragen!
Die Anordnung der im Plan dargestellten Unterverteilungen und Steckdosenkombinationen ist verbindlich einzuhalten.

LEGENDE

- Leerrohrtrasse NH 110mm
- Kabelzugschacht Nr. 1
- Beleuchtung Kaimauer Nord, Typ Sem 1450W
- Gauß-Krüger Koordstrahlen für Kabelzugschacht bzw. Beleuchtungsmaste
- Beleuchtungsmaste
- Taster mit Lampe
- AUS-Schalter
- Steckdose
- Steckdosenkombination Mennkes 94000X
- Steckdosenkombination Mennkes 94000X
- Bildleuchte, Alarm Heiz-Kühlfühler Gerüstanschluß
- Regen- und Windanlasser LCH-WH + LCH-WHS
- Dämmungsschalung Lichtsensor LCH-LS65
- Fundamentanker 30x3,5mm alle 5 m beidseitig an der Beton-Bewehrung anbringen!

Systemdetail Kabelzugschacht

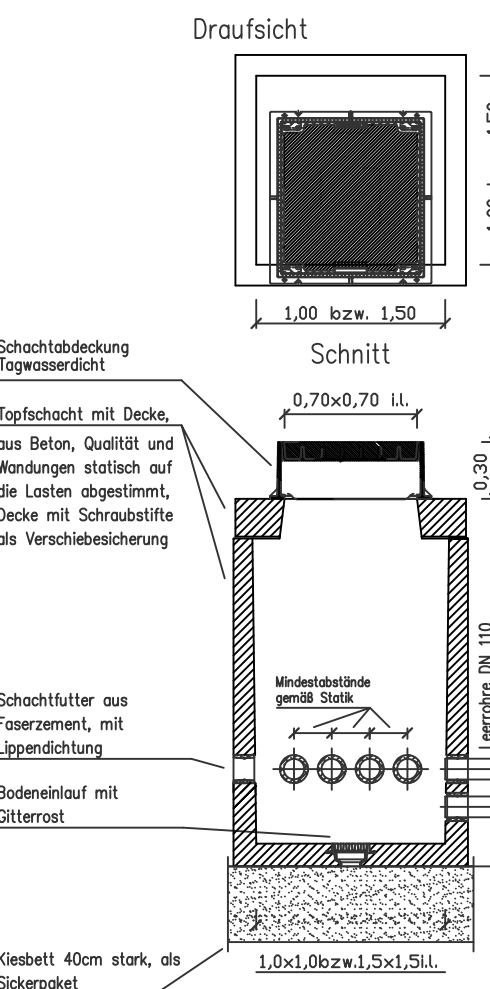

Potentialausgleich

Die Kranbahnschienen sind alle 20m in den Potentialausgleich über einen Erdungspunkt und flexibler Anschluß einzubinden!
Achtung: Längsausdehnung der Schienen bei Anschlußlängen-Änderung beachten!

Sämtliche Erdungsanlagenkomponenten die nicht durch eine Betonüberdeckung gegen Korrosion geschützt sind, müssen in Edelstahl ausgeführt werden!

e	d	c	b	a
Änderung	Datum	geändert	geprüft	

Bauherr:



Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH
Magdeburger Straße 58 • 01067 Dresden

Entwurfsverfasser:



Alte Ruhorter Straße 42-52 • 47119 Duisburg • Tel.: 0203/803-1

Fachplaner:



Am Mittelhafen 16
48155 Münster
Tel.: 02 51/ 37 40 99 0
Fax: 02 51/ 37 40 99 99
Email: info@ib-nordhorn.de



Hafen Riesa
KV-Terminal

Genehmigungsplanung – Planfeststellungsantrag gem. §18 AEG

Tektur zum Lageplan - Elektro - Teil 1 -			
Maßstab:	gezeichnet:	08.12.2017	Behring / Franke
1 : 500	geprüft:		
	gesehen:		
	Datierung:		
		Zeichnungs-Nr.: 401 - 1	