




Standardverlegung von Kabelsysteme


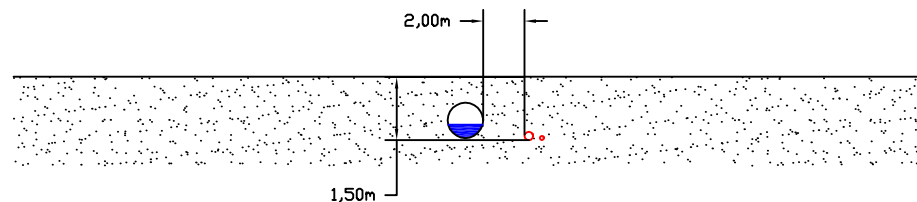


- Mittelspannungskabel
- Warnband


Parallelverlegung Gewässergraben/ verrohrter Graben

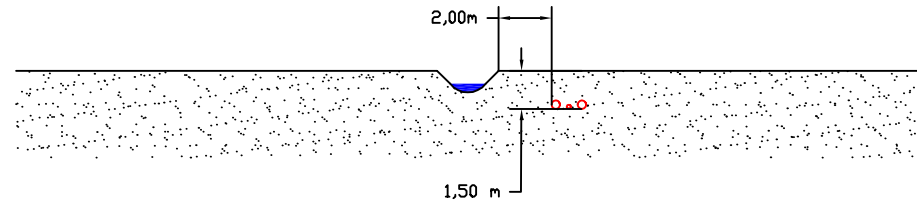

Kreuzung Gewässergraben/ verrohrter Graben

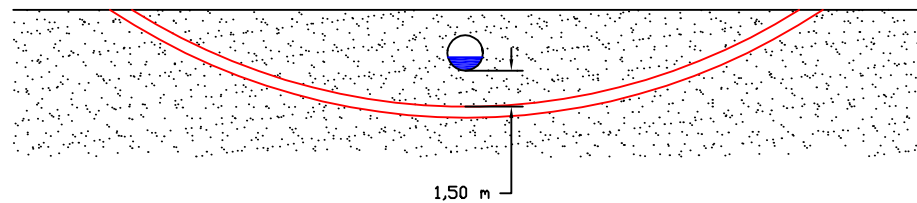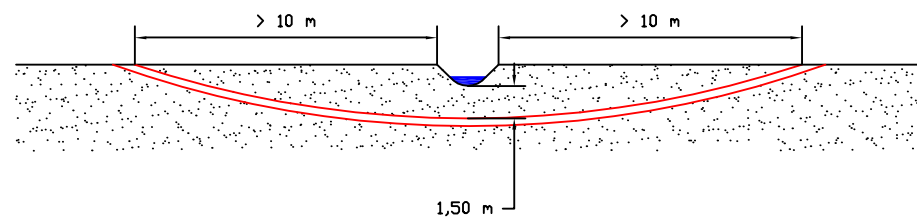

Bei Parallel und Kreuzungsverlegungen zu Gräben und verrohrten Gräben zu beachten:
 Einzug Schutzrohr ___ x PE-HD ___ mit einem ___-kV-Kabel NA2XS2Y 3x1x ___ mm²
 und Verlegung Schutzrohr PE-HD ___ mit einem LWL-Kabel (Steuerkabel)

						Maßstab ohne Maßstab	
						Ber: Dr: Str:	
8.				Datum	Name	Benennung Antrag nach BImSchG "Neubau von Windenergieanlagen in Alt Krenzlin"	
7.				Bearb.	04.04.2019		T.Heinke
6.				Gepr.			
5.				Norm			
4.							
3.				 Schelstraße 35 19055 Schwerin Tel.: 0385/ 778837-0 Fax: 0385/778837-29		Plan- / Zeichnungsbezeichnung Prinzipdarstellung Kabelverlegung	
2.							Blatt.
1.							Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name				