


- ≤20 dm u GOK
- 15 dm u GOK
- 13 dm u GOK
- 10 dm u GOK
- 6 dm u GOK
- 5 dm u GOK
- 4 dm u GOK
- 3 dm u GOK
- 2 dm u GOK

Maßnahme U

-
- U1

Technische Planung -Trassenachse

- Kabeltrasse 380-kV-Leitung
- Kabeltrasse 110-kV-Leitung
- Baubedarfsfläche

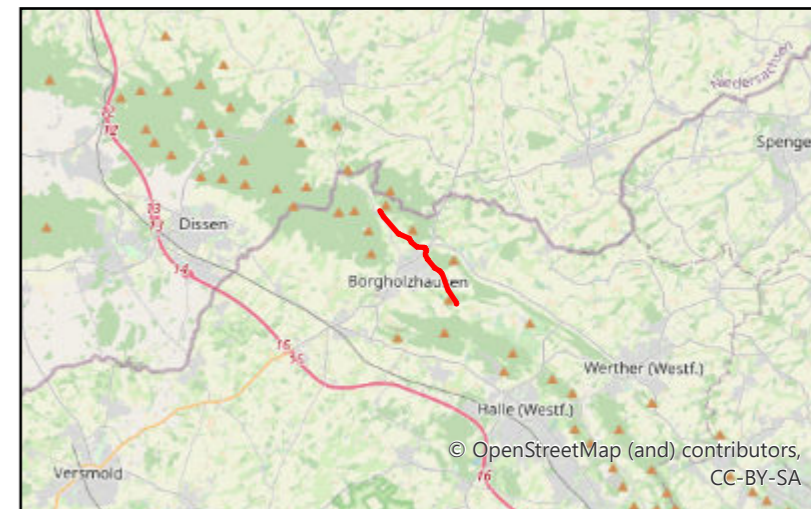


BORGHOLZHAUSEN

WINKELSHÜTTEN


HAMLINGDORF

WICHLINGHAU

BRUNE

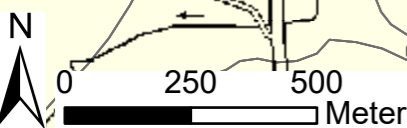

Amprion GmbH
 Auftraggeber: Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund
 Tel: +49 (0) 2204/ 4228-50 Fax: +49 (0) 2204/ 4228-51



Ingenieurbüro Feldwisch
 Erstellt durch: Karl-Philipp-Straße 1 51429 Bergisch Gladbach
 Tel: +49 (0) 2204/ 4228-50 Fax: +49 (0) 2204/ 4228-51 Ingenieurbüro **Feldwisch**

Projekt: 110-/380-kV Höchstspannungsleitung Gütersloh – Wehrendorf (EnLAG, Vorhaben 16) Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Phase: Planfeststellungsverfahren Erdkabelabschnitt Borgholzhausen

Thema: Hochanstehendes Festgestein (Fels) gemäß BK50

Blattgröße:	A3	Maßstab:	1:15.000
Bearbeitet:	ER	Status:	Genehmigungsplanung
Gezeichnet:	ER	Stand:	20.11.2020
Geprüft:	NF	Kartennummer:	Karte 9